


Messkonzept 8.0

Kaskadenmessung (ehemals MK3)

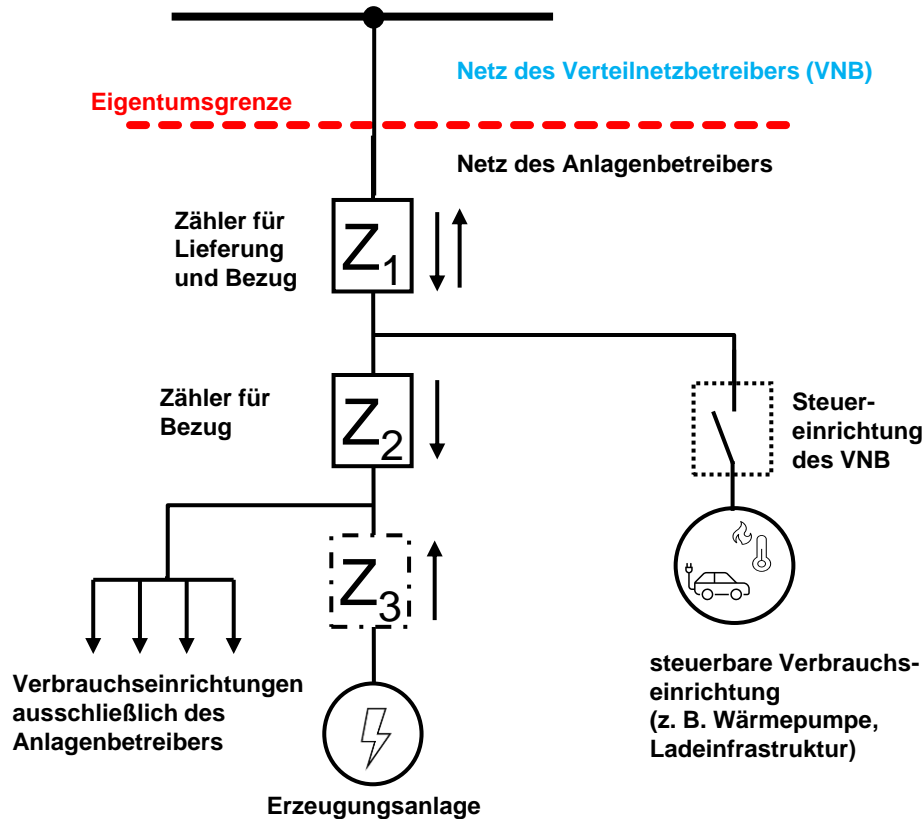

Beschreibung:

- Z1 Liefervertrag steuerbare Verbrauchseinrichtung
- Z2 Liefervertrag Haushalt
- Abrechnung der Bezugs- und Einspeisezählwerke
- Z3 ab einer installierten Leistung von PV > 30kW oder/und > 30.000kWh/a, KWK > 2kW
- Messart ist abhängig von der installierten Leistung und dem Verbrauch
- Innerhalb einer Abrechnung muss die Messart aller Zähler identisch sein
- Zählwerk-Strombezug: 1.8.0 (jährliche Abrechnung) oder 1.29.0 (Wirk.) (monatliche Abrechnung)
- Zählwerk-Einspeisung: 2.8.0 (jährliche Abrechnung) oder 2.29.0 (Wirk.) (monatliche Abrechnung)
- Steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG werden netzlastabhängig im Hochlastzeitfenster von 18:00 – 20:00 abgeschaltet.
- Zeitschaltuhr für LIS (> 11kW) und WP

Berechnung:

- Steuerbare Verbrauchseinrichtungen: Bezug Z1 - Bezug Z2
- Bezug Haushalt: Bezug Z2
- Lieferung: Lieferung Z1