


Messkonzept 0.1

Standardbezug mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung
(Getrennte Messung) (ehemals MK1)

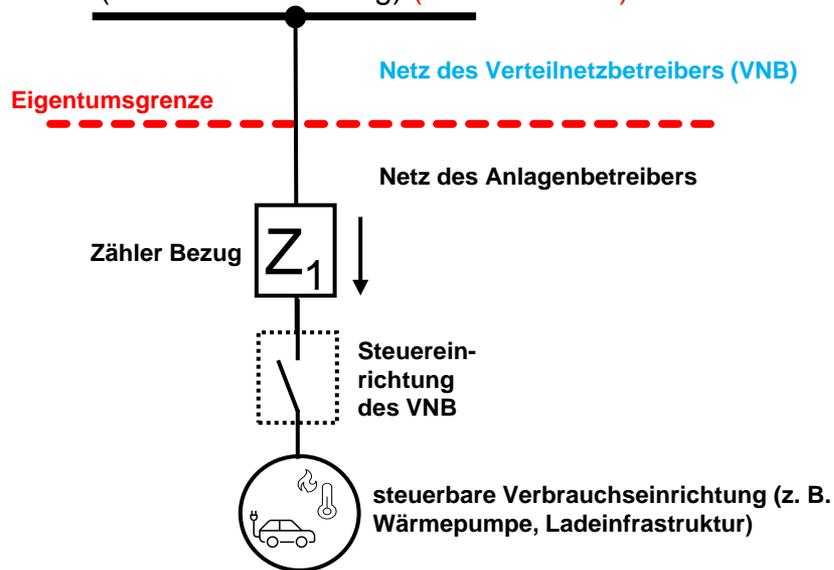

Beschreibung:

- Wärmepumpe oder Ladeinfrastruktur nach §14 des EnWG
- Abrechnung nur des Bezugslaufwerks
- Messart ist abhängig von der Leistung und der Verbrauchsprognose
- Zählwerk-Strombezug:
 - 1.8.0 (jährliche Abrechnung) oder
 - 1.29.0 (Wirk.) (monatliche Abrechnung)
- Steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG werden netzlastabhängig im Hochlastzeitfester von 18:00 – 20:00 abgeschaltet.
- Zeitschaltuhr für LIS (> 11kW) und WP